

Elektrische Belastbarkeit Typ KD1

Silberkontakte	Induktive Last	Resultierende Last
30 V=	3,0 A	5,0 A

	HINWEIS
Die Daten gelten für den Einsatz in nicht explosionsfähiger Atmosphäre.	
Wir empfehlen eine Vorsicherung mit dem max. Strom aus obiger Tabelle je nach geschalteter Last zu benutzen.	
Da die Glühlampenlast für die Praxis kaum relevant ist, wurde auf entsprechende Angaben verzichtet. Bei Bedarf sprechen Sie uns bitte an.	

Elektrische Belastbarkeit Typ KLK/KLM

Silberkontakte	Induktive Last	Resultierende Last	Goldkontakte
30 V=	3,0 A	5,0 A	U _{max} 30 V =
			I _{max} 400 mA
			(U·I) _{max} 0,12 VA

	HINWEIS
Die Daten gelten für den Einsatz in nicht explosionsfähiger Atmosphäre.	
Wir empfehlen eine Vorsicherung mit dem max. Strom aus obiger Tabelle je nach geschalteter Last zu benutzen.	
Wir empfehlen Goldkontakte für alle eigensichere und andere Anwendungen mit geringer Spannung/Leistung.	

Lebensdauer

Die normale Lebensdauer, ausgedrückt in Hubzahl über den gesamten Einstellbereich, ist für den Druckschalter ca. 1 Million. Wenn nur ein Teil des Einstellbereiches (ca. 20 %) benutzt wird, könnte die Lebensdauer, wenn alle Parameter eingehalten werden, bis 2,5 Million Hübe steigen.

Die Lebensdauer kann negativ beeinflusst werden durch:

- Medien, die nicht kompatibel sind mit den medienberührten Teilen
- Schnelle Druckänderungen im System oder >60 Hübe/Minute
- Drücke über den maximalen Einstellbereich hinaus

Der Prüfdruck darf nie überschritten werden, es könnte zu bleibenden Schäden am Schalter führen. Durch die sorgfältige Auswahl des Druckbereiches kann man die Lebensdauer des Schalters positiv beeinflussen.

Betriebsanleitung
Kompakt-Druckschalter Typ KD1.../KLK.../KLM...



1	Bestimmungsgemäße Verwendung	2
2	Sicherheitsvorschriften	2
3	Normen und Standards	3
4	Gewährleistung/Garantie	3
5	Transport/Lagerung	4
6	Montage/Inbetriebnahme	4
7	Wartung/Reinigung	7
8	Technische Daten	8

Barksdale GmbH
Dorn-Assenheimer Straße 27
D-61203 Reichelsheim

Tel.: +49 (6035) 949-0
Fax: +49 (6035) 949-111 und 949-113
eMail: info@barksdale.de
Internet: www.barksdale.de

Art.-Nr.: 923-0150	
Index H, 08.04.2009	
Technische Änderungen vorbehalten!	

1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Druckschalter dient zur Überwachung und Steuerung von Prozessen mit Maximal- oder Minimaldrücken. Bei Erreichen von Minimal- oder Maximaldrücken wird durch einen Mikroschalter ein elektrisches Signal ausgelöst.

GEFAHR

Der Schalter darf ausschließlich nur in den angegebenen Einsatzbereichen betrieben werden (siehe Typenschild).

Die Temperaturbereiche müssen innerhalb der zulässigen Grenzen liegen. Die Druckangaben sowie die Angaben zur elektrischen Belastbarkeit dürfen nicht überschritten werden.

Beachten Sie außerdem bei Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Schalters die entsprechenden nationalen Sicherheitsvorschriften.

Der Schalter darf nicht als alleiniges sicherheitsrelevantes Bauteil gemäß DGR 97/23/EG eingesetzt werden.

Ohne besondere Maßnahmen darf der Druckschalter für Reingasanwendungen/Wasserstoffanwendungen nicht eingesetzt werden.

2 Sicherheitsvorschriften

Die Sicherheitsvorschriften sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden schützen.

In der Betriebsanleitung wird die Schwere der potentiellen Gefahren durch die nachfolgenden Gefahrenworte bezeichnet:

GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbare Gefahr für den Menschen.
Kann bei Nichtbeachten zu schweren Verletzungen mit Todesfolge führen.

WARNUNG

Hinweis auf eine erkennbare Gefahr.
Kann bei Nichtbeachten zu schweren Verletzungen mit Todesfolge führen und das Gerät oder Anlagenteile zerstören.

VORSICHT

Hinweis auf eine Gefahr.
Kann bei Nichtbeachten zu leichten Verletzungen und zu Sachschäden am Gerät und/oder an der Anlage führen.

HINWEIS

Hinweis auf wichtige Informationen, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Entsorgung

Die Entsorgung des Gerätes hat fachgerecht entsprechend den landesspezifischen Vorschriften für Elektro-/Elektronikgeräte zu erfolgen.

Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

3 Normen und Standards

Die bei der Entwicklung, Fertigung und Konfiguration verwendeten Normen sind in der CE-Konformitäts- und Hersteller-Erklärung aufgeführt.

4 Gewährleistung/Garantie

Gewährleistung

Für unseren Liefer- und Leistungsumfang gelten die gesetzlich festgelegten Gewährleistungen und Gewährleistungszeiträume.

Garantiebestimmungen

Für den Kompakt-Druckschalter gewähren wir eine Garantie gemäß der gesetzlichen Vorschriften auf Funktion und Material unter normalen Betriebs- und Wartungsbedingungen.

Garantieverlust

Die vereinbarte Garantiedauer erlischt durch:

- Veränderungen oder Modifikationen am Gehäuse/Schalter/Fitting
- unsachgemäßen Einsatz,
- unsachgemäße Installation oder
- unsachgemäße Handhabung bzw. Betrieb entgegen den Vorschriften dieser Betriebsanleitung.

Für eventuell daraus entstehende Schäden oder Folgeschäden wird nicht gehaftet.

5 Transport/Lagerung

 VORSICHT
Beim Transport sind Schläge und starke Erschütterungen zu vermeiden. Die Geräte sind bis zur Montage in einem trockenen und sauberen Raum zu lagern.

6 Montage/Inbetriebnahme

 GEFAHR
Die Montage/Demontage des Schalters darf nur im energielosen Zustand (elektrisch und hydraulisch/pneumatisch) erfolgen.
Der Druckanschluss und der elektrische Anschluss ist von geschultem oder eingewiesenem Personal nach dem allgemeinen Stand der Technik zu montieren.
Der Schalter darf nur in Anlagen eingebaut werden, in denen der maximale Druck P_{max} nicht überschritten wird (siehe Typenschild).

 WARNUNG
Druckspitzen und Druckstöße über den maximalen Betriebsdruck sind unzulässig.
Als max. Betriebsdruck gilt der jeweilige obere Endwert des Einstellbereiches oder der speziell ausgewiesene max. Betriebsdruck. Überschreitungen des max. Betriebsdruckes führen zu Veränderungen des Verhaltens und der Lebensdauer oder zu Beschädigungen.
Druckschalter vibrationsarm montieren.

 WARNUNG
Überprüfen Sie regelmäßig den Betrieb des Schalters.
Wenn der Schalter nicht ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie den Betrieb sofort ein!

 HINWEIS
Alle Druckschalter werden im Werk vor Auslieferung auf ihre Funktionen geprüft.
Die werkseitigen Prüfdrücke sind auf dem Typenschild vermerkt.
Alle Druckschalter sind werkseitig auf einen festen Schaltpunkt eingestellt.

Kontaktschutz

Die verwendeten Mikroschalter sind in der Regel sowohl für Gleichspannungs- als auch für Wechselspannungsbetrieb geeignet. Induktive, kapazitive und Lampenlasten können jedoch u. U. die Lebensdauer eines Mikroschalters erheblich vermindern und in extremen Fällen zu einer Beschädigung der Kontakte führen.

Je nach Einsatzfall ist eine geeignete Funkenlöschung bzw. Strombegrenzung vorzusehen (siehe nachfolgende Bilder).

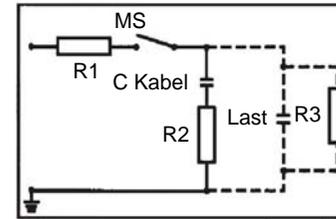


Bild 1: Schutz bei kapazitiven Lasten
R1: Schutz vor Einschaltstromspitzen
R2, R3: Schutz vor Entladeströmen

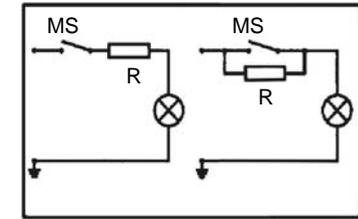


Bild 2: Lampenlast mit Parallel- oder Reihenwiderstand zum Schalter

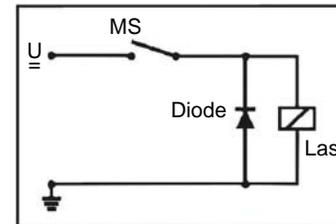


Bild 3: Schutz bei Gleichstrom und induktiver Last durch Freilaufdiode

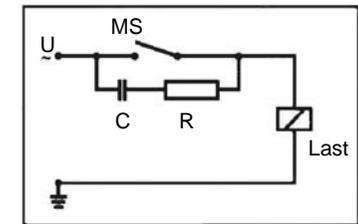


Bild 4: Schutz bei Wechselstrom und induktiver Last durch RC-Glied


Schaltpunkteinstellung

 HINWEIS
Werkseitige Druckvoreinstellung (Temperaturvoreinstellung) Wir bestätigen bei werkseitig eingestellten Druckschaltern (Temperaturschaltern) lediglich, dass die Schaltpunkte in unserem Haus auf die angegebenen Werte (siehe Typenschild) voreingestellt wurden.
Transport und Montage der Geräte können Veränderungen der Schaltpunkte zur Folge haben, für die wir keine Gewährleistung übernehmen. Für kritische Anwendungen empfehlen wir eine Kontrolle und gegebenenfalls Korrektur der Schaltpunkte nach erfolgter Endmontage (einschließlich der Verkabelung) der Druckschalter (Temperaturschalter).

Der Schaltpunkt ist werkseitig kundenspezifisch eingestellt (siehe Typenschild).

Schalt- und Anschlusschema für alle Typen (drucklos)


KD1-K2



C = grün
NC = weiß
NO = braun


KD1-A1

Schließer



C = Gehäuse
NC = nicht belegt
NO = Flachstecker 6,3 - DIN 46244


Öffner



C = Gehäuse
NC = Flachstecker 6,3 - DIN 46244
NO = nicht belegt


KLK/KLM

-K2



C = grün
NC = weiß
NO = braun

-S1

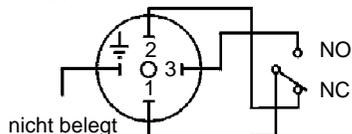

nicht belegt

Bild 5: Schalt- und Anschlusschema

Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre

Die Druckschalter für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre sind grundsätzlich für eigensichere Stromkreise i nach den geltenden Vorschriften geeignet und mit einem blauen Schild mit der Aufschrift „Für eigensichere Ex i-Anwendung geeignet“ gekennzeichnet.

Sie sind mit Schaltverstärker gemäß Bild 6 zu betreiben. Sie dürfen nur an bescheinigten eigensicheren Stromkreisen betrieben werden.

Druckfest gekapselte Geräte sind entsprechend ihrer Zulassung einzusetzen. Die Zulassungsklassen und Kenndaten gemäß den Typenschildangaben müssen unbedingt eingehalten werden.

EG-Baumuster geprüfte Geräte sind mit einem Typenschild nach ATEX 94/9/EC gekennzeichnet.

Die Verdrahtung zwischen Schalter und Ex i Trennverstärker muss den lokalen Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Kundenseitig muss eine gut leitende Verbindung zwischen dem Schalter und der Erdung sichergestellt sein.

ungeschützter Bereich

Ex ia-Bereich



Zener-Barriere-Typ
Schaltverstärker NAMUR

Bild 6: Betreiben von Druckschaltern in eigensicheren Bereichen

7 Wartung/Reinigung

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei und eine Überprüfung der Schaltpunkte liegt im Ermessen des Anwenders. Die üblichen präventiven Wartungen und die DGR- und ATEX-Richtlinien müssen durchgeführt werden.

8 Technische Daten

Siehe Datenblatt

Abmessungen in mm (inch)

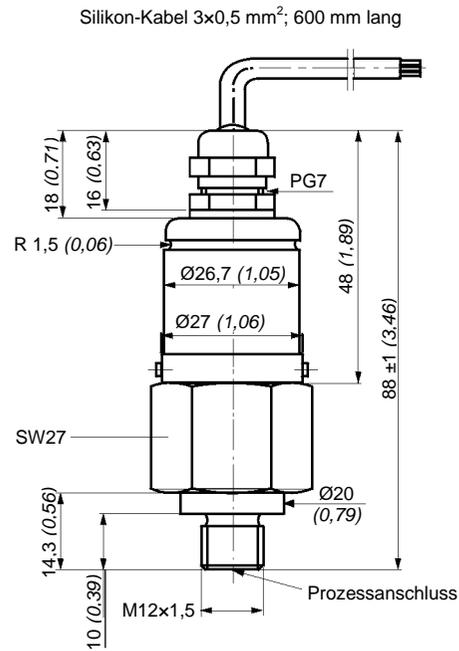


Bild 7: Kolben-Druckschalter
Typ KD1-...-K2



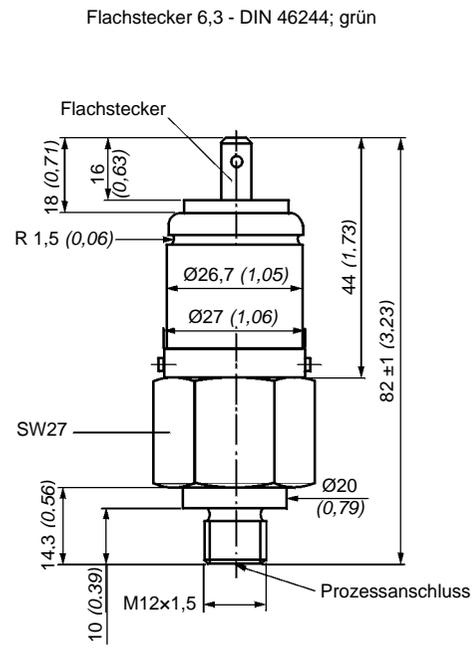


Bild 8: Kolben-Druckschalter
Typ KD1-...-A1

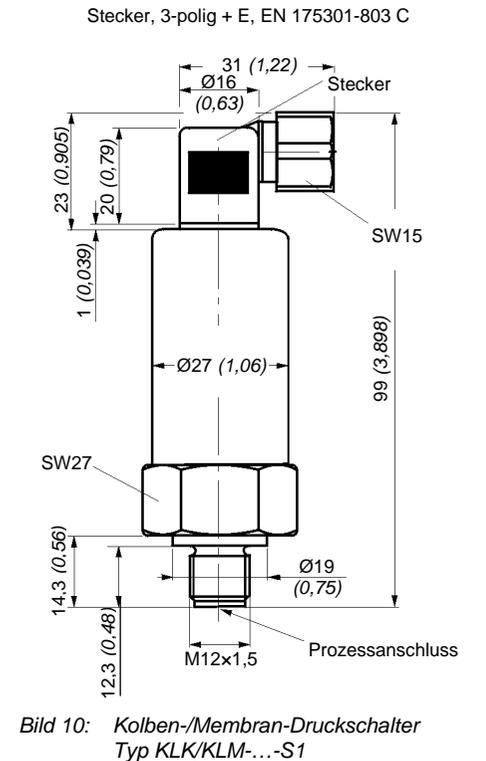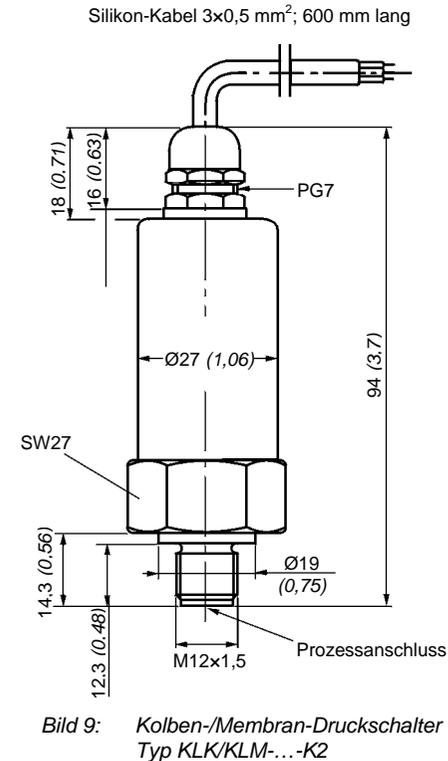

Zulassungsdaten für Druckschalter Typ KLK/KLM-...-K2

Zulassung:  II 1 G D Ex ia IIC T6
Ex ia D 20 T100

Zertifikat-Nr.: ISSeP08ATEX016X

Zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C ... +75 °C

Elektrische Daten für eigensichere Anwendung: U_i = 28V li = 50 mA
Ci = 40 pF Li = 4 µH

Verwendete Standards: IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-26,
IEC 61241-0 and IEC 61241-11

Zulassungsdaten für Druckschalter Typ KLK/KLM-...-S1

Zulassung:  II 1 G D Ex ia IIB T6
Ex ia D 20 T100

Zertifikat-Nr.: ISSeP08ATEX016X

Zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C ... +75 °C

Elektrische Daten für eigensichere Anwendung: U_i = 28V li = 50 mA
Ci = 40 pF Li = 4 µH

Verwendete Standards: IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-26,
IEC 61241-0 and IEC 61241-11

Druckstufen

Bestell-Code	Einstellbereiche		Max. Prüfdruck [bar]	Max. Betriebsdruck [bar]	Max. Hysterese (Bereichsende)
	steigend				
			(kurzzeitig)		
KD1 - 30/100	30...	100	450	300	16,5... 19,0
KD1 - 60/300	60...	300	450	300	34,0... 48,0
KLM-006	1...	6	80/200*	40*	0,6
KLM-025	5...	25	80/200*	40*	2,6
KLM-040	10...	40	80/200*	40*	3,8
KLK-100	30...	100	450	300	15
KLK-300	60...	300	450	300	30
KLK-400	150...	400	600	400	60

* Höhere Betriebsdrücke (bis 150 bar) auf Anfrage. Der Prüfdruck beträgt dafür 200 bar. Bitte bei Bestellung angeben!